



- a=5cm
- b= 5cm
- N= N° DE PESSOAS
- V= VOLUME(m³)
- B= LARGURA (0.80m)
- H= ALTURA INTERNA TOTAL (1.45m)
- h= PROFUNDIDADE ÚTIL (1.20m)
- L=LARGURA (0.80m)
- c=1/3 de h (0.64cm)
- NL= NÍVEL DO LÍQUIDO
- TAMPA Ø MÍNIMO= 0.60m

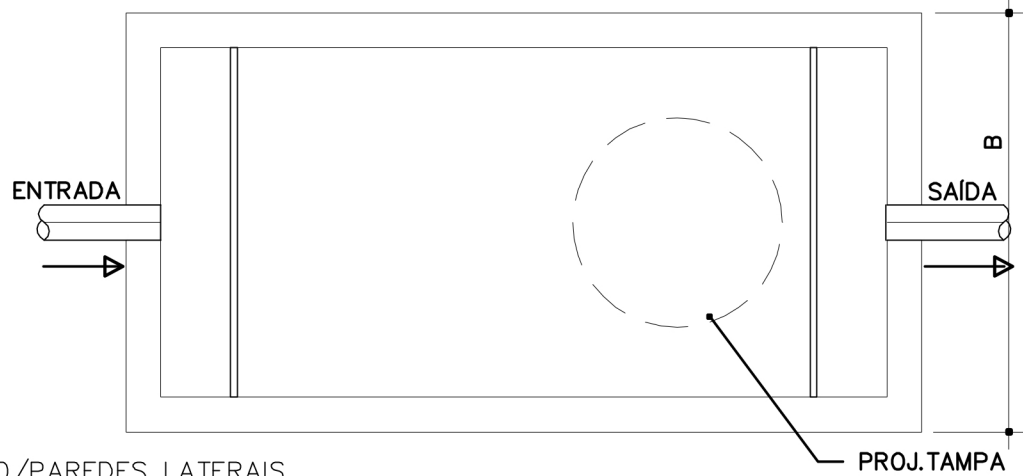

JUNÇÃO LAJE DE FUNDO/PAREDES LATERAIS

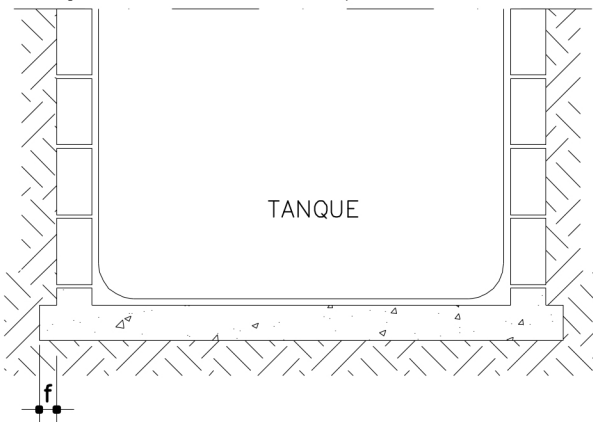

PROCEDIMENTO DESEJÁVEL
VAZAMENTOS PELA JUNTA QUASE IMPOSSÍVEL)

f=DIMENSÃO DE ACORDO COM DIMENSIONAMENTO
PARA NÃO FLUTUAÇÃO DEVIDO AO EMPUXO

PARA USO RESIDENCIAL				
N	V	L	B	H
5	1.825	1.90	0.80	1.45

S O P - S E C R E T A R I A D E O B R A	
MUNICÍPIO:	
PRANCHA: TANQUE SÉPTICO PRISMÁTICO RETANGULAR DE CÂMARA ÚNICA	PRANCHA Nº: 1
RESP. TÉCNICO: <i>Adriano Vulpatti</i>	